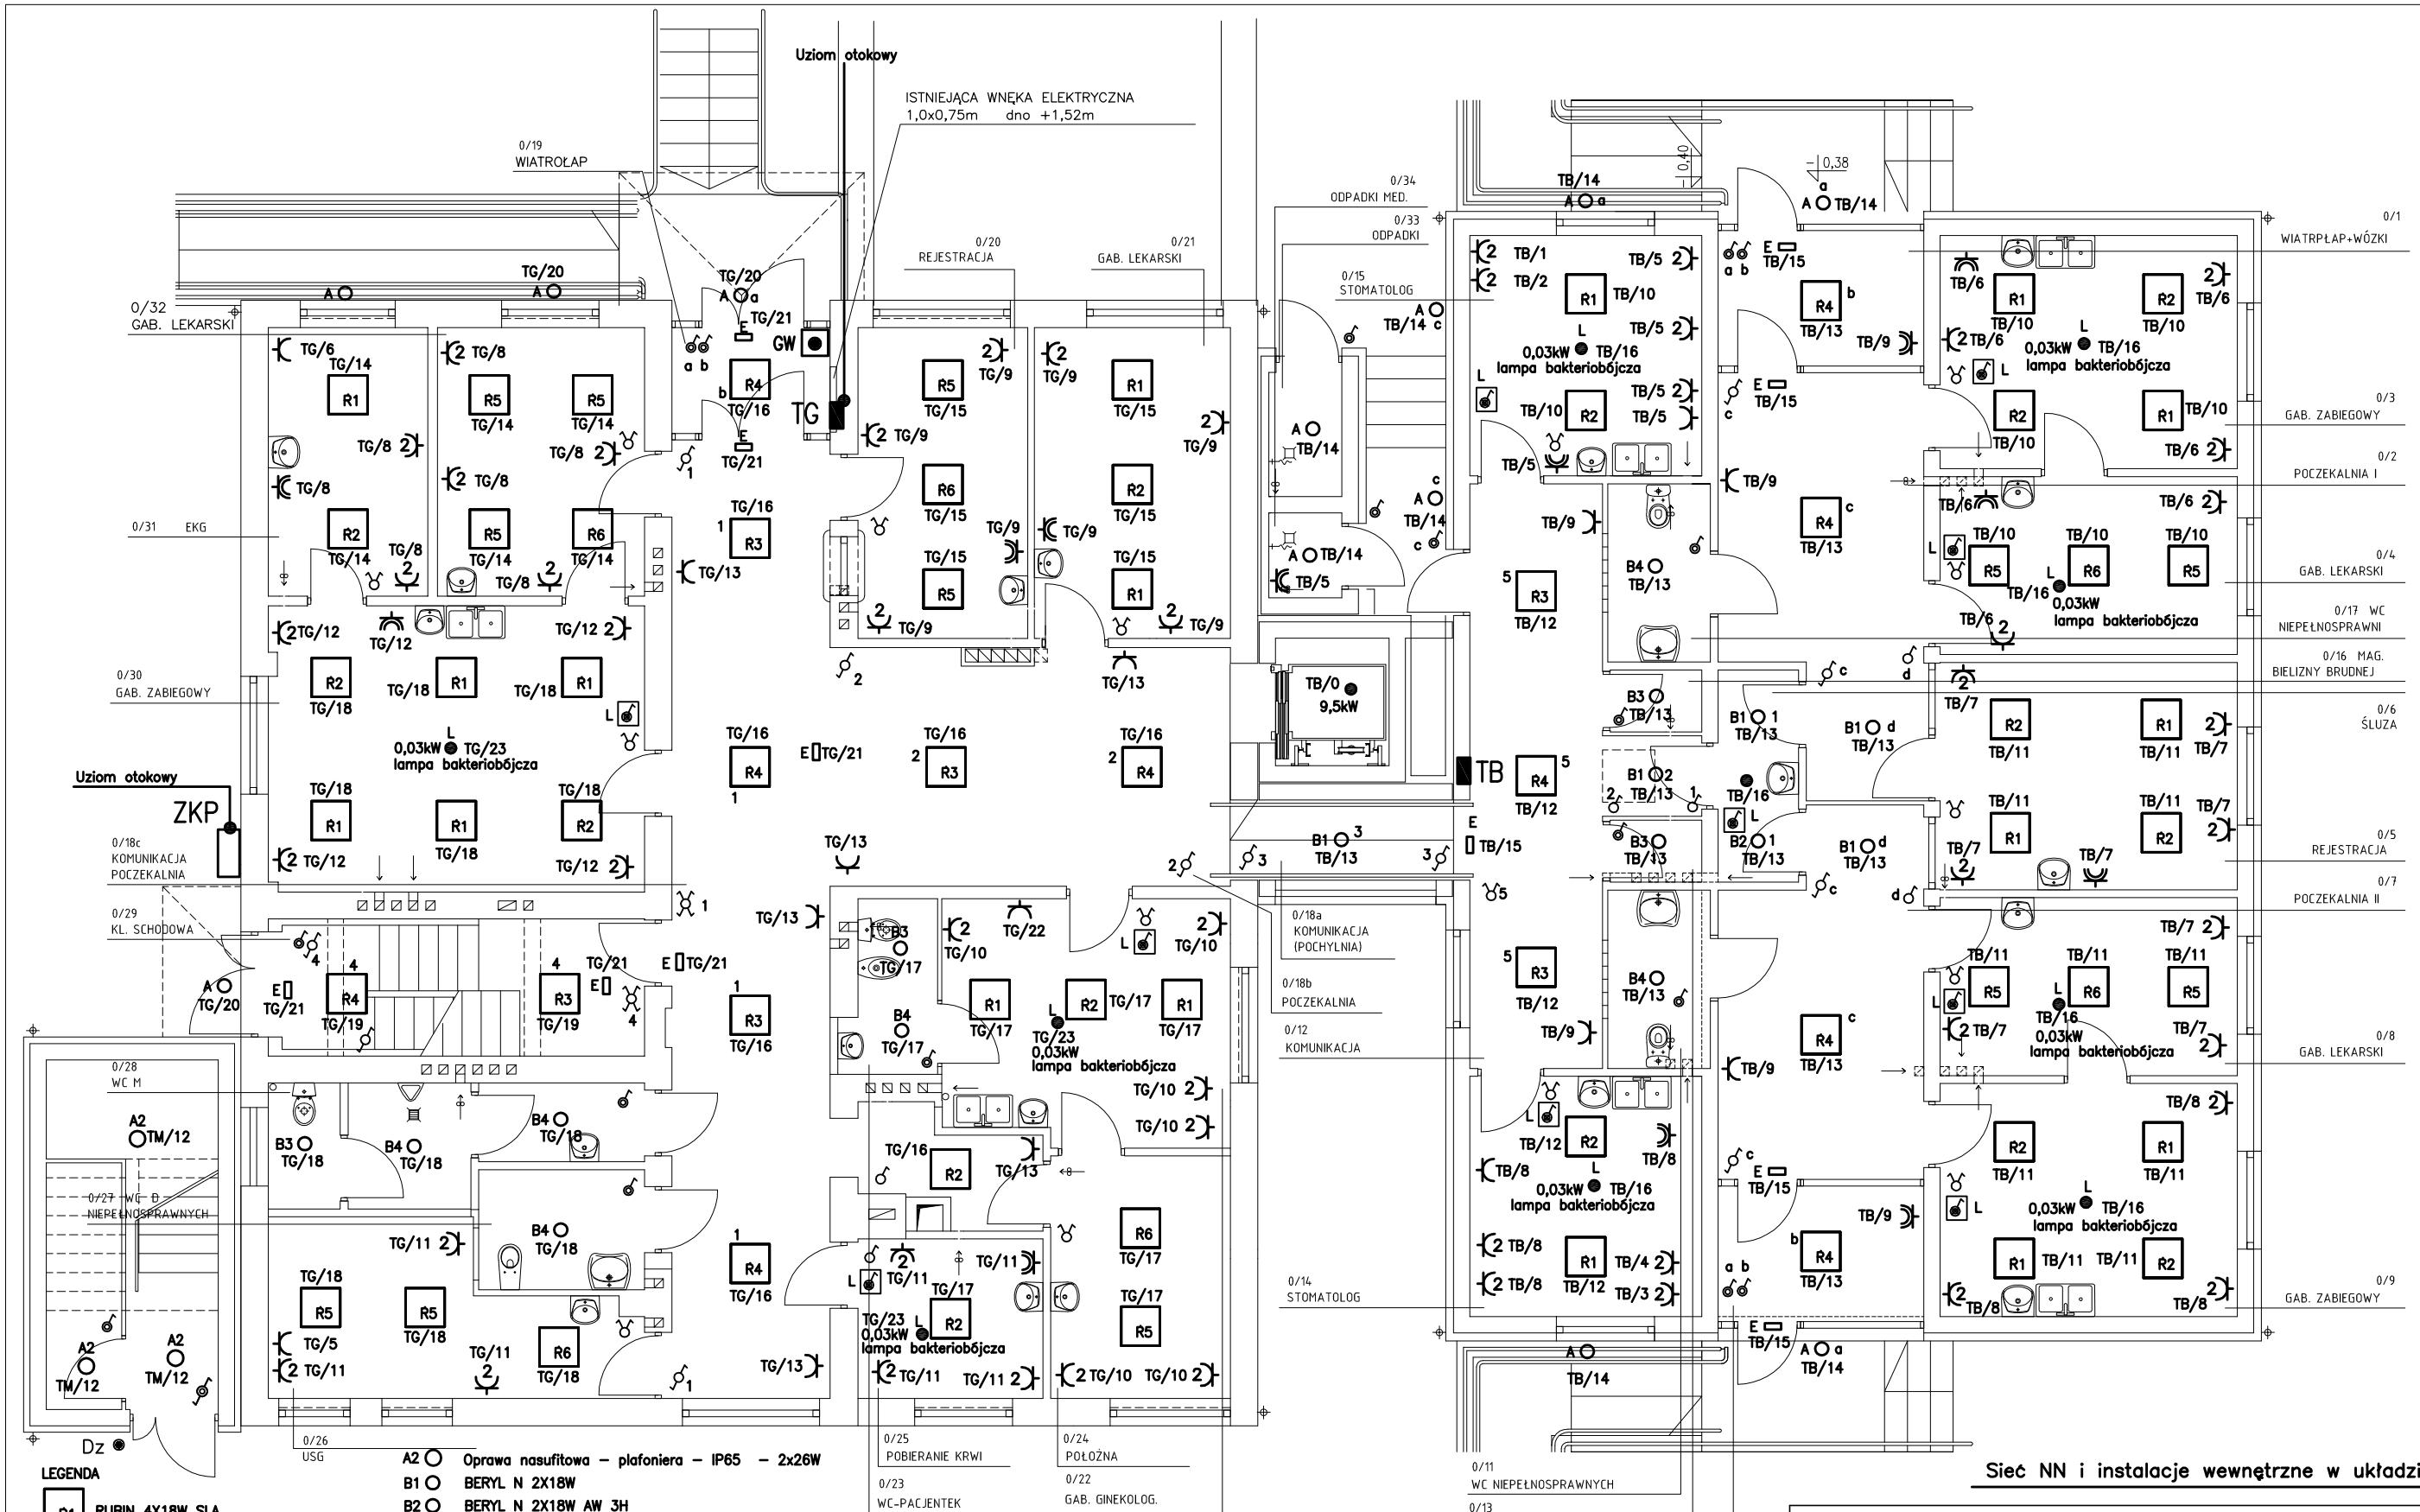

Sieć NN i instalacje wewnętrzne w układzie TN

LEGENDA

R1	RUBIN 4X18W SLA
R2	RUBIN 4X18W SLA AW 3H
R3	RUBIN 4X18W PRM
R4	RUBIN 4X18W PRM AW 3H

A2	Oprawa nasufitowa – plafoniera – IP65 – 2x26W
B1	BERYL N 2X18W
B2	BERYL N 2X18W AW 3H
B3	BERYL N 2X18W IP44
B4	BERYL N 2X18W IP44 AW 3H
E	PRYMAT 8W 3C
A	AMETYST 2X18W

– Całość instalacji wykonać przewodem YDYpżo 2,3,4,5x1,5mm2 p/t
– Łączniki instalować na wysokości 1,4m

– łącznik p/t jednobiegunowy systemu OPTIMA f–my POLO
– łącznik p/t świecznikowy systemu OPTIMA f–my POLO
– łącznik p/t schodowy systemu OPTIMA f–my POLO
– łącznik p/t krzyżowy systemu OPTIMA f–my POLO
– łącznik p/t jednobiegunowy hermetyczny systemu OPTIMA f–my POLO
– łącznik p/t schodowy hermetyczny systemu OPTIMA f–my POLO

GW — Główny wyłącznik prądu

Dz – przycisk zwierny p/t systemu OPTIMA f–my POLO "dzwonek"

– wyłącznik w kasecie z sygnalizacją dla lamp bakteriobójczych

— Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t systemu OPTIMA f–my POLO

2 — Podwójne gniazdo 230V (L+N+PE) p/t systemu OPTIMA f–my POLO

— Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t hermetyczne systemu OPTIMA f–my POLO

— Wypust elektryczny (typ i przekrój przewodu podany na rysunku)

– Instalacja gniazd wtykowych 230V YDYżo 3x2,5mm2 p/t
(korytarze i pomieszczenia wys. montażu 0,3m)

ZKP — Projektowane złącze kablowo–pomiarowe

TB – Projektowana tablica elektryczna

TG – Projektowana główna tablica elektryczna

TB/1 – Nazwa rozdzielni / numer obwodu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
25–116 KIELCE
ul. Szwedzka 3"B"

APRO

Temat: Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach przy Pl. Staszica 22 nr ewid. działki: 2374

Inwestor: NFOZ				Nr rys: E3
Tytuł rysunku: Instalacje elektryczne – PARTER				Skala:
Projektował:	inż. Jarosław Sokołowski	KL–279/91		Data: 04.2006
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Tatarczuch	KL–255/91		Nr zlecenia: 204/2006