




Istn. Obiekt krzyżowany	Odległość podstawowa h	Odległość minimalna	Zabezpieczenie kanalizacji - wymagane przy odl. minimalnej
wodociąg rozdzielczy	0,15m	25% odległości podstawowej	rura przepustowa taśma ostrzegawcza
wodociąg magistralny	0,25m		rura przepustowa taśma ostrzegawcza
kanalizacja ściekowa	0,3m		rura przepustowa taśma ostrzegawcza
kanalizacja burzowa	0,3m		rura przepustowa taśma ostrzegawcza
gazociąg do 400 kPa	0,5m		rura przepustowa taśma ostrzegawcza
linia elektroenergetyczna	0,5m		rura przepustowa taśma ostrzegawcza

Studnia kablowa -przekrój

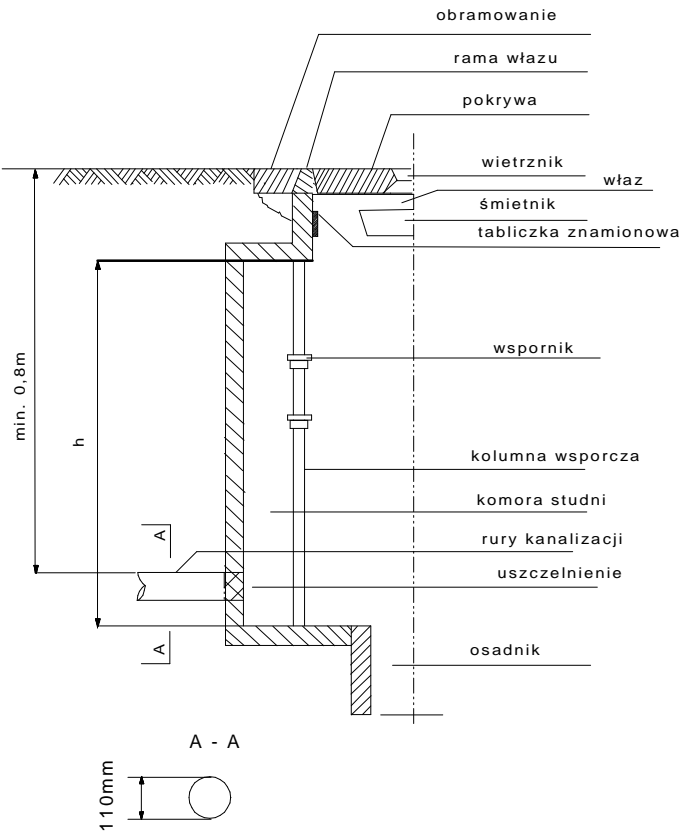

Profil (układ otworów) - proj. kanalizacji

Projektowana kanalizacja / rurociąg kablowy -przekrój

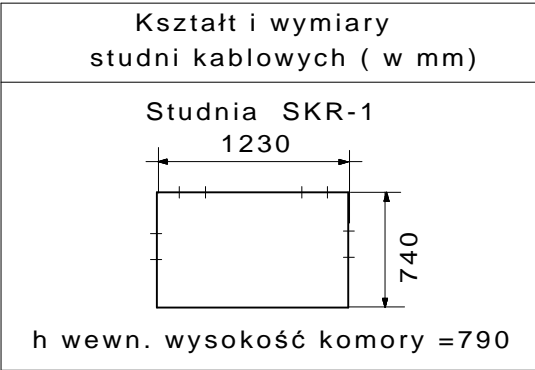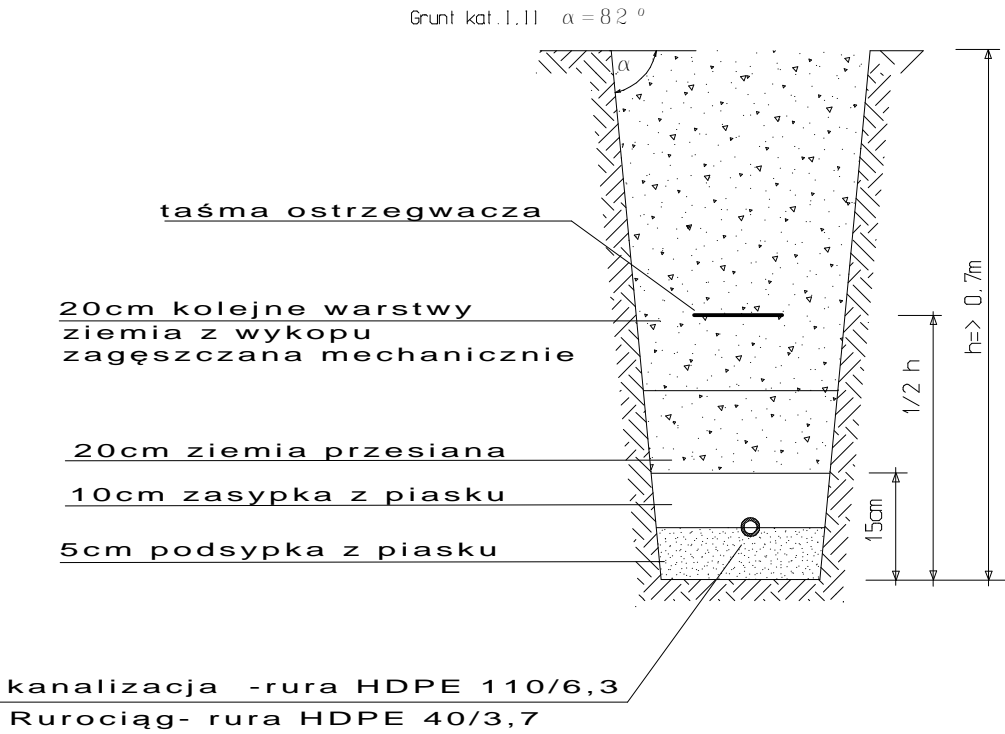

INWESTOR Urząd Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce Pl. Staszica 9				BRANŻA Telekom.
PRZEDMIOT RYSUNKU:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY POSADOWIENIE LINII PODZIEMNEJ		SKALA b/s
IMIĘ I NAZWISKO	Nr upraw.	Podpis	Data	NR RYS. 2
Projektant Jerzy Matyja	0451/97/U		08.2014 r	
Sprawdził Bogusław Świąder	1711/99/U		08.2014 r	
TEMAT: Przebudowa kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej z zamierzeniem "Rozbudowa Placu Cedry w Daleszycach"				