

UEPW "AS - EL" Jarosław Kolera

INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko - Kamienna - Rejon Energetyczny Kielce

NAZWA RYSUNKU:	Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych w m. Marzysz gm. Daleszyce	Skala 1:500
PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kolera	upr. bud. nr SWK/IE/0175/03, KI 214/03
OPRACOWAŁ:	Tomasz Mróz	
PROJEKTOWAŁ:	Jerzy Matyja	upr. nr 0451/97/03
DATA OPRACOWANIA	Czerwiec 2014r.	Rys. ZUDP-2

STAROSTA KIELECKI

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu wodociąg, kanalizacja sanitarne, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kable energetyczne NN WN, kable telefoniczne, ~~infastruktury, budynki, drogi~~
sieć eu-przebud., sieć tel-przebud., pnytpu
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 445).

1063/2014

(sygn. opinii)

Kielce 27 CZE 2014

Z up. Starosty

p.o. GEODETY POWIATOWEGO

mgr inż. Zofia Stojanowska

MXpw


sV

LsV

407/1

407/7

407/8

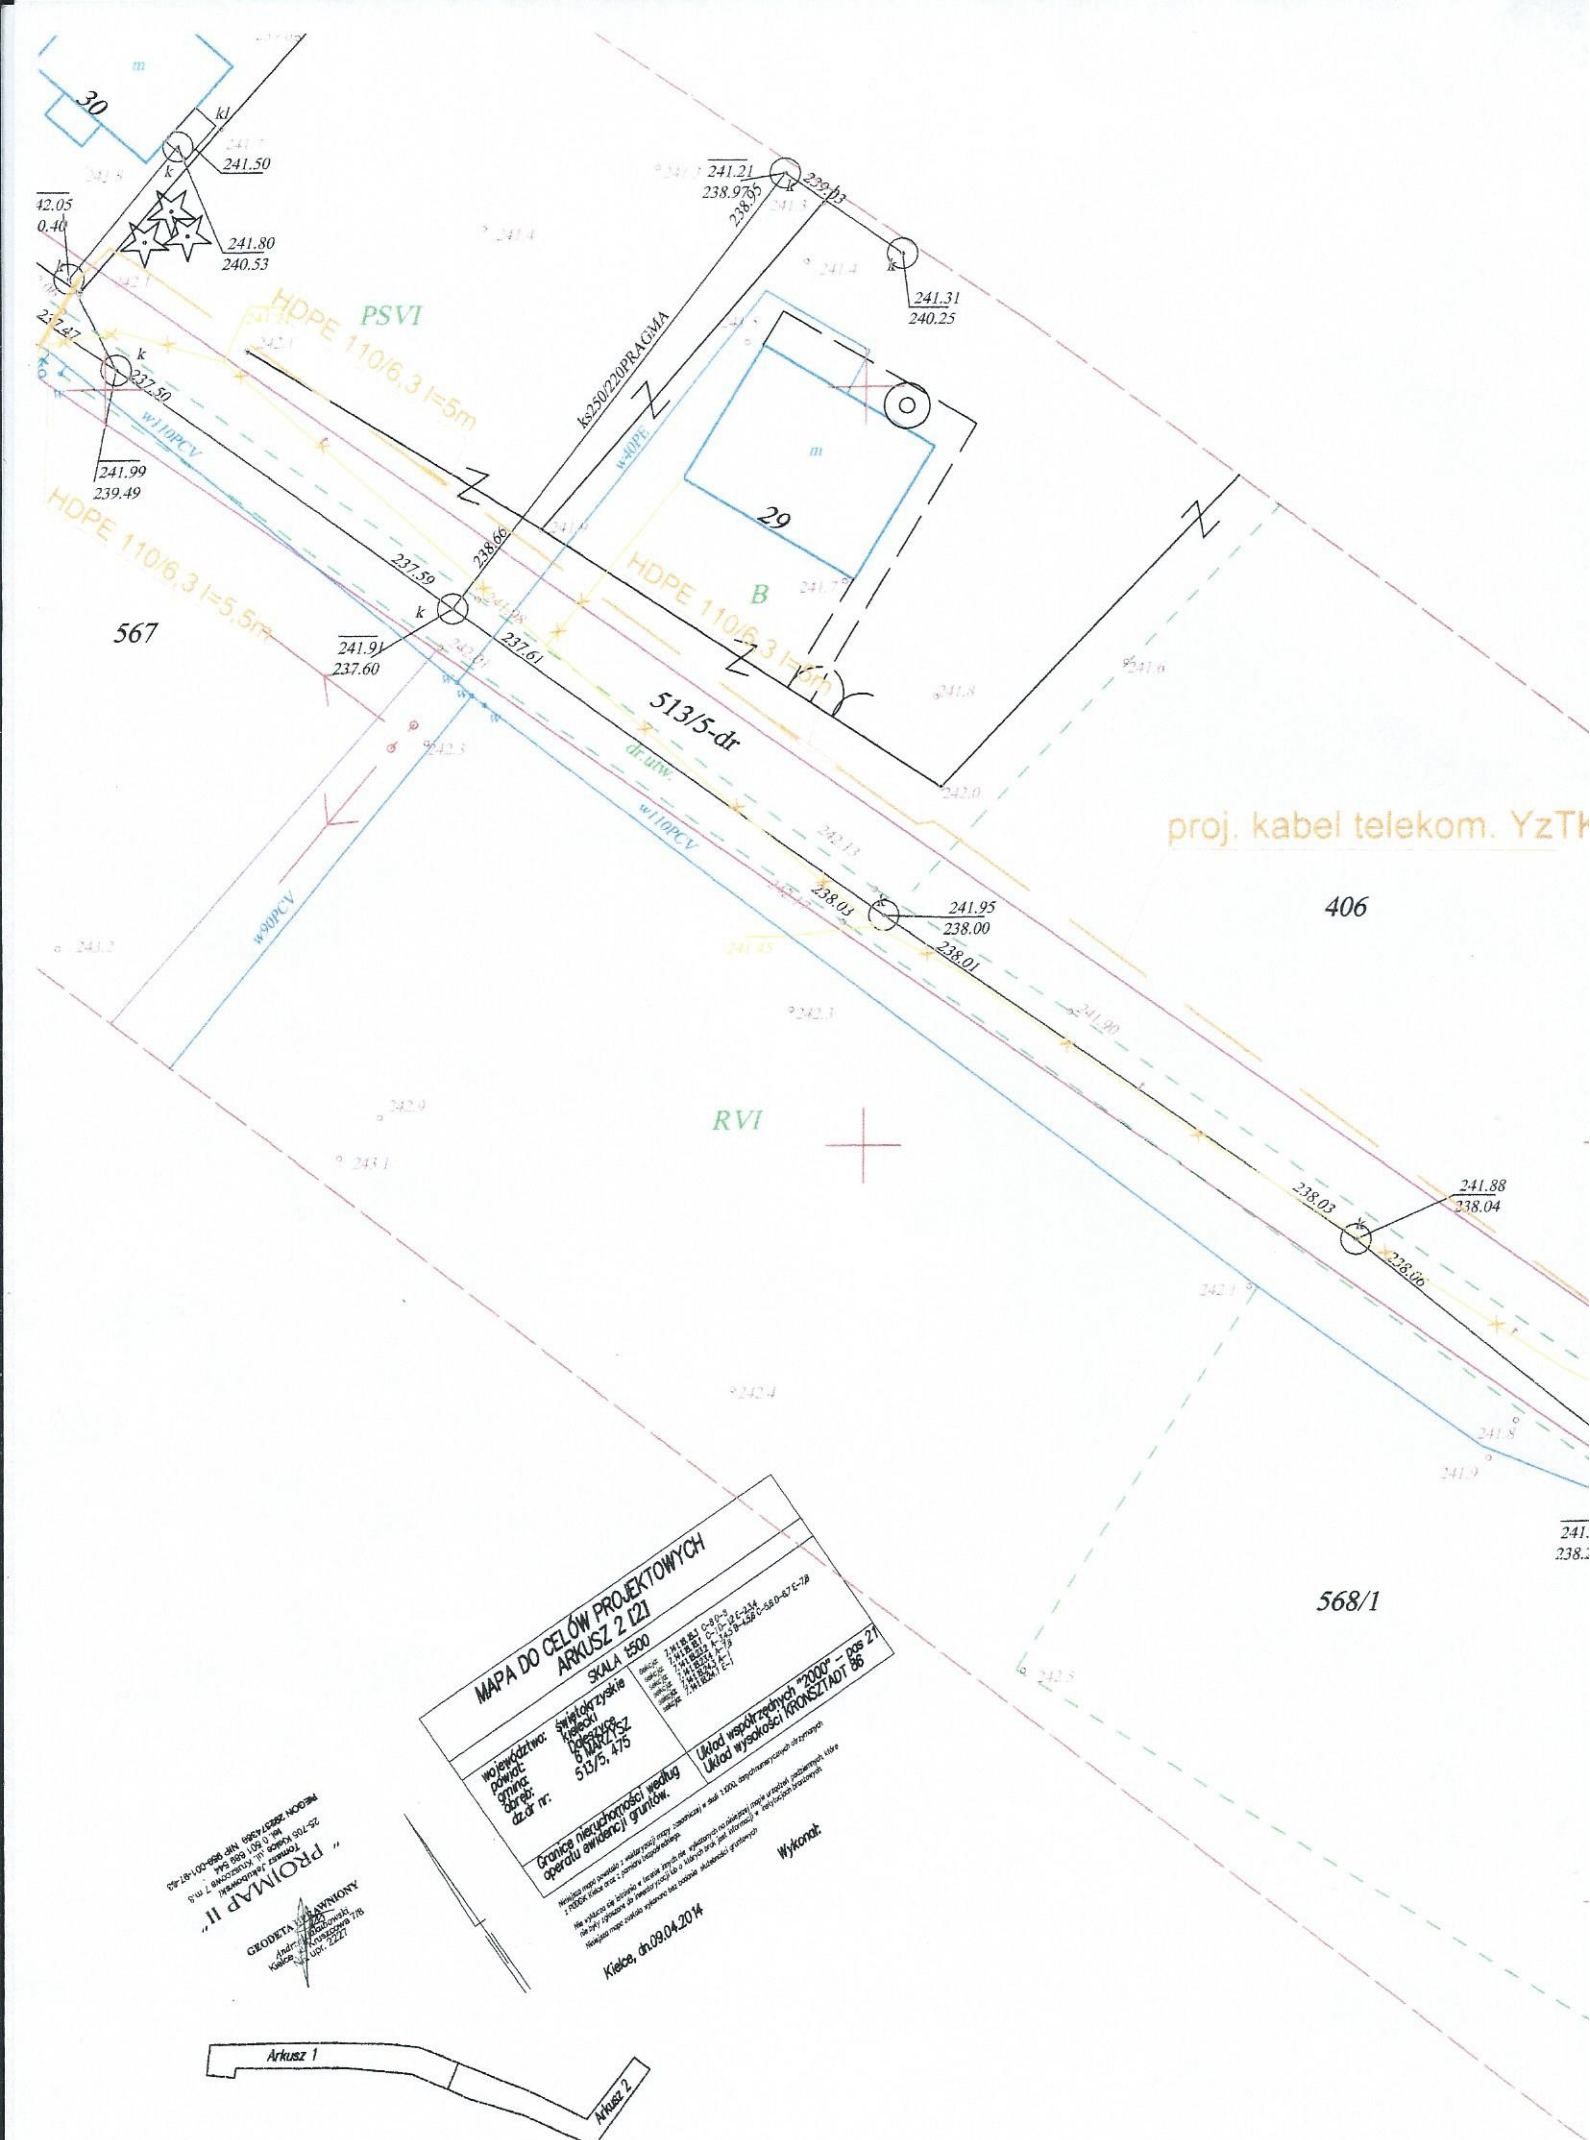

UEPW "AS - EL" Jarosław Kolera

INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko - Kamienna - Rejon Energetyczny Kielce

NAZWA RYSUNKU:	Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych w m. Marzysz gm. Daleszyce	Skala 1:500
PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kolera	upr. bud. nr SWK/IE/0175/03, KI 214/03
OPRACOWAŁ:	Tomasz Mróz	
PROJEKTOWAŁ:	Jerzy Matyja	upr. nr 0451/97/U
DATA OPRACOWANIA	Czerwiec 2014r.	Rys. ZUDP-3

STAROSTA KIELECKI

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kable energetyczne NN WN, kable telefoniczne, światłowody, budynki, drogi

sieć ew-prebud, sieć tel-prebud, przytop
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega weryfikacji i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 443).

10063/2014

(sygn. opinii)

27 CZE 2014

Kielce

Z up. Starosty

p.o. GEODETY POWIATOWEGO

proj. kabel telekom. YzTKMXpw

440

Ls

242.91
239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

239.98

242.26

239.97

239.00

242.91


239.98

242.26

239.97

239.00

242.91

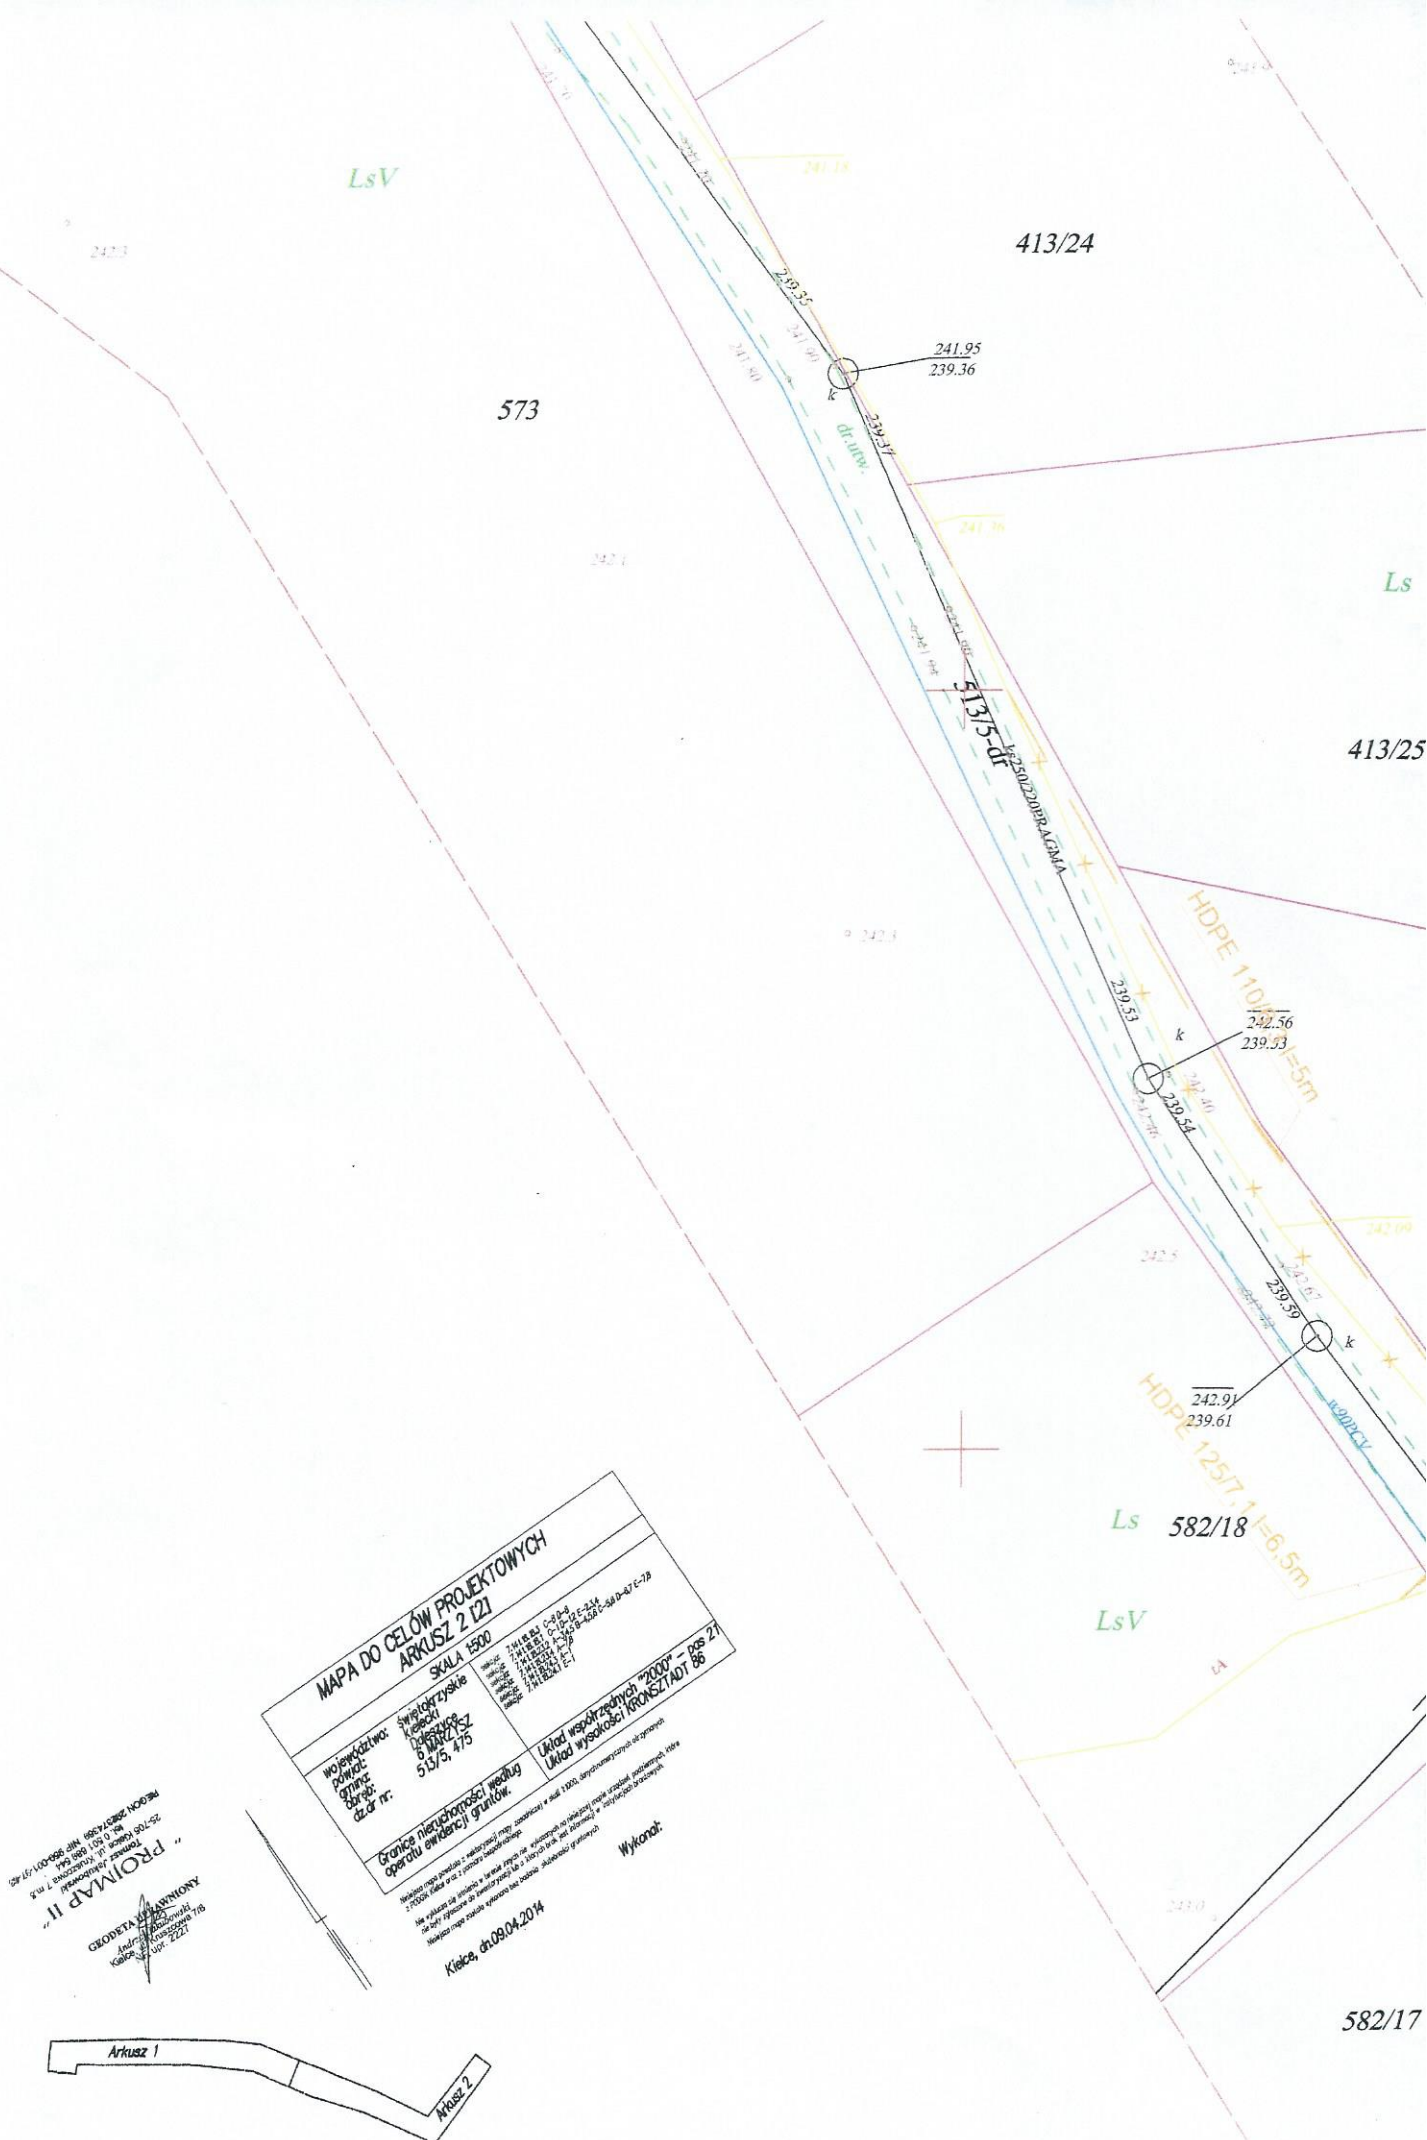

UEPW "AS - EL" Jarosław Kolera

INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko -
Kamienna - Rejon Energetyczny Kielce

NAZWA RYSUNKU:	Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych w m. Marzysz gm. Daleszyce	Skala 1:500
PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kolera	upr. bud. nr SWK/IE/0175/03, KI 214/93
OPRACOWAŁ:	Tomasz Mróz	
PROJEKTOWAŁ:	Jerzy Matyja	upr. nr 0451/97/U
DATA OPRACOWANIA	Czerwiec 2014r.	Rys. ZUDP-4

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ze zmianami dokonywanymi w projekcie (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 445).

niec eu-prebud., niec tel-prebud. i pnyipue

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ze zmianami dokonywanymi w projekcie (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 445).

P1023/2014

(opn. opinii)

27 CZE 2014

GEODETY POWIATOWEGO

mgr inż. Zofia Chojasinska

Proj rura osłonowa
dwudzielna DVK 75
L=26 m

Istn Stacja Transformatorowa
Marzysz nr 586

YzTKMXpwn
YAKY 4x70mm²
zebudowie
6 m

Istn ZKP-2A+1P
po przebudowie

STAROSTA KIELECKI

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu: ~~podciąg, kanalizacja sanitarne, kanalizacja deszczowa, gazociąg, kable energetyczne NN WN, kable telefoniczne, światłowody, budynki, drogi~~

sieć eu-prebud, sieć tel-prebud, przyłącze

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu polega na wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 445).


№ 1063/2014

(sygn. opinii)

Kielce 27 CZE 2014

p.o. GEODETY POWIATOWEGO

mgr inż. Zofia Stelmasińska

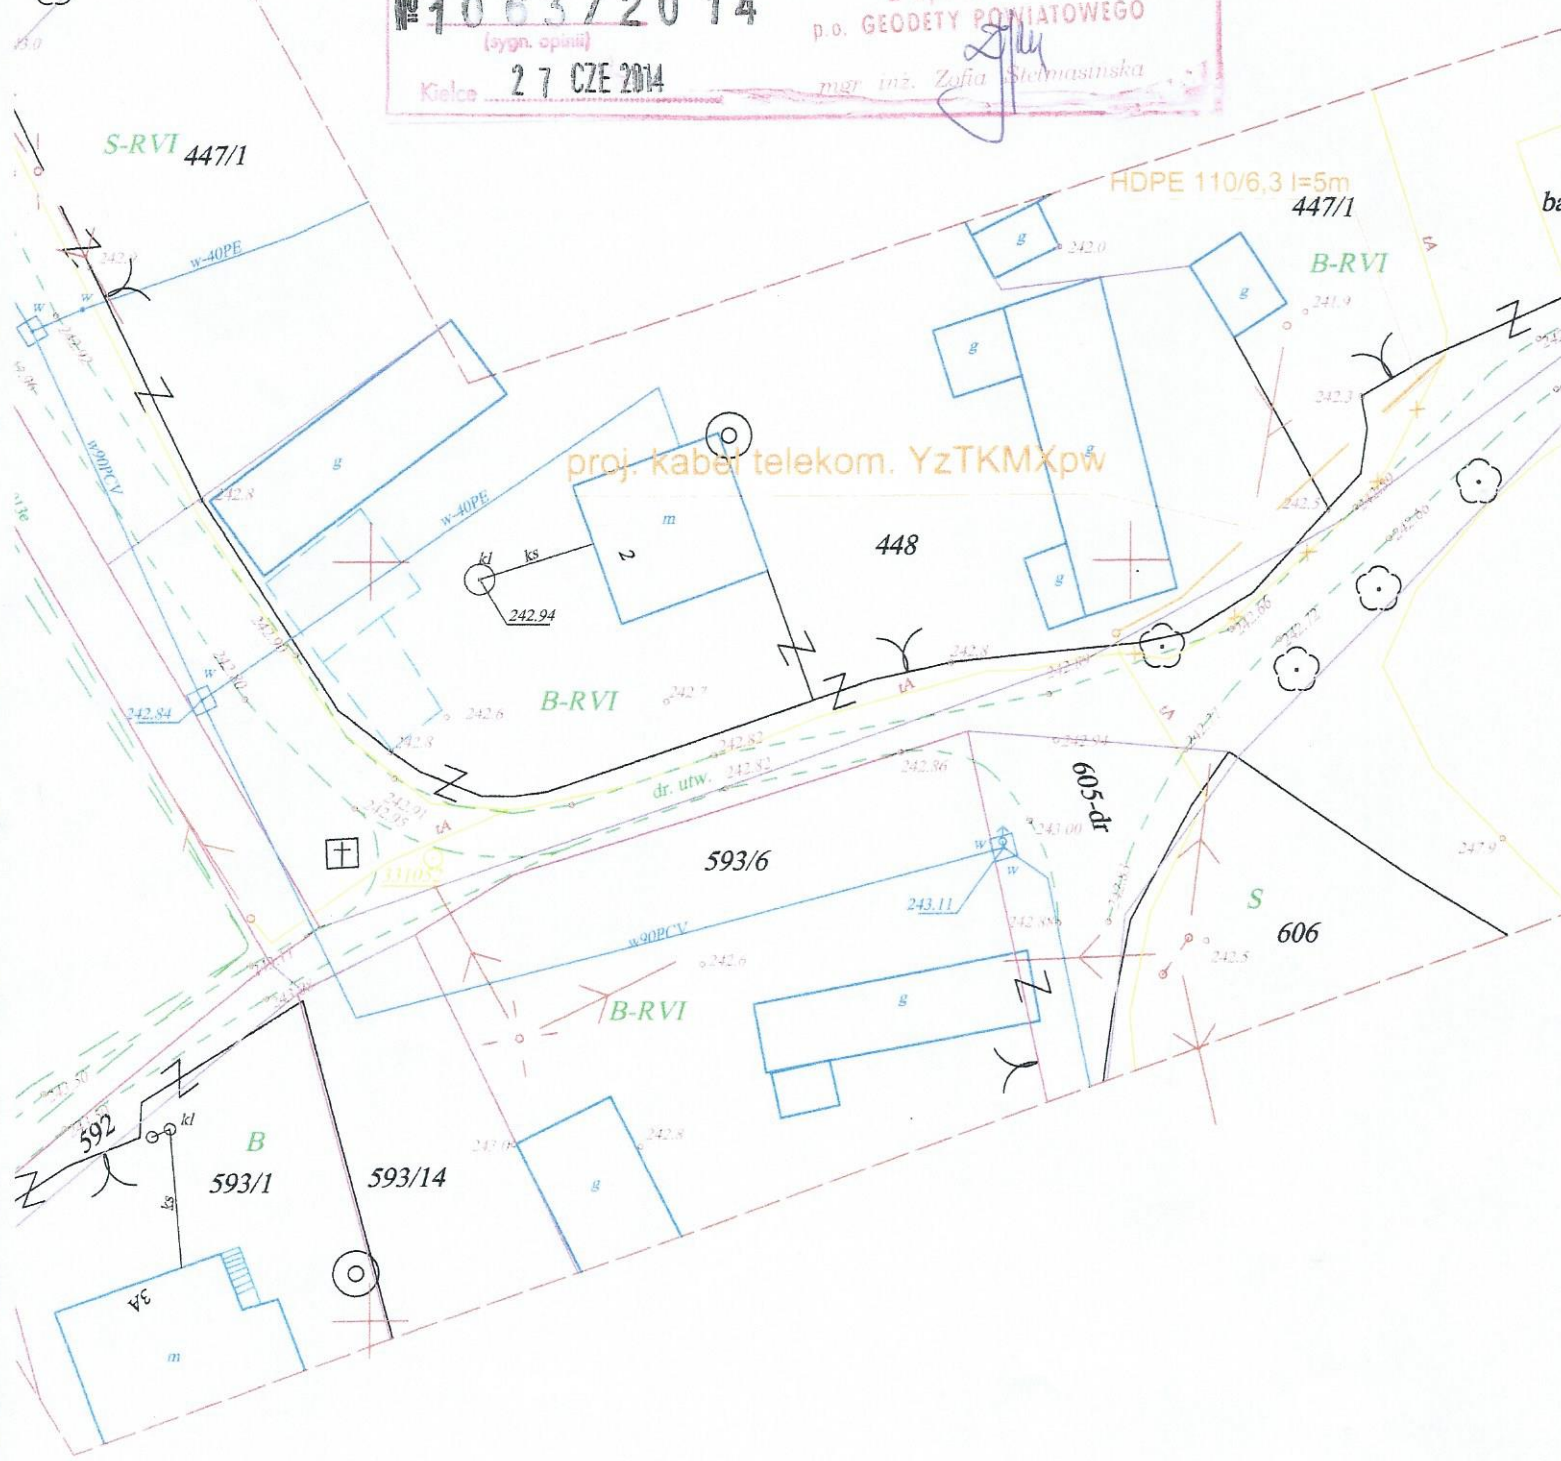

UEPW "AS - EL" Jarosław Kolera

INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A. - Oddział Skarżysko -
Kamienna - Rejon Energetyczny Kielce

NAZWA
RYSUNKU:

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych
oraz telekomunikacyjnych w m. Marzysz gm. Daleszyce

Skala 1:500

PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kolera
--------------	-----------------

upr. bud. nr
SWK/IE/0175/03, KI 214/93


OPRACOWAŁ: Tomasz Mróz

Jerzy Matyja

upr. nr
0451/97/U

DATA OPRACOWANIA	Czerwiec 2014r.
------------------	-----------------

Rys. ZUDP-5

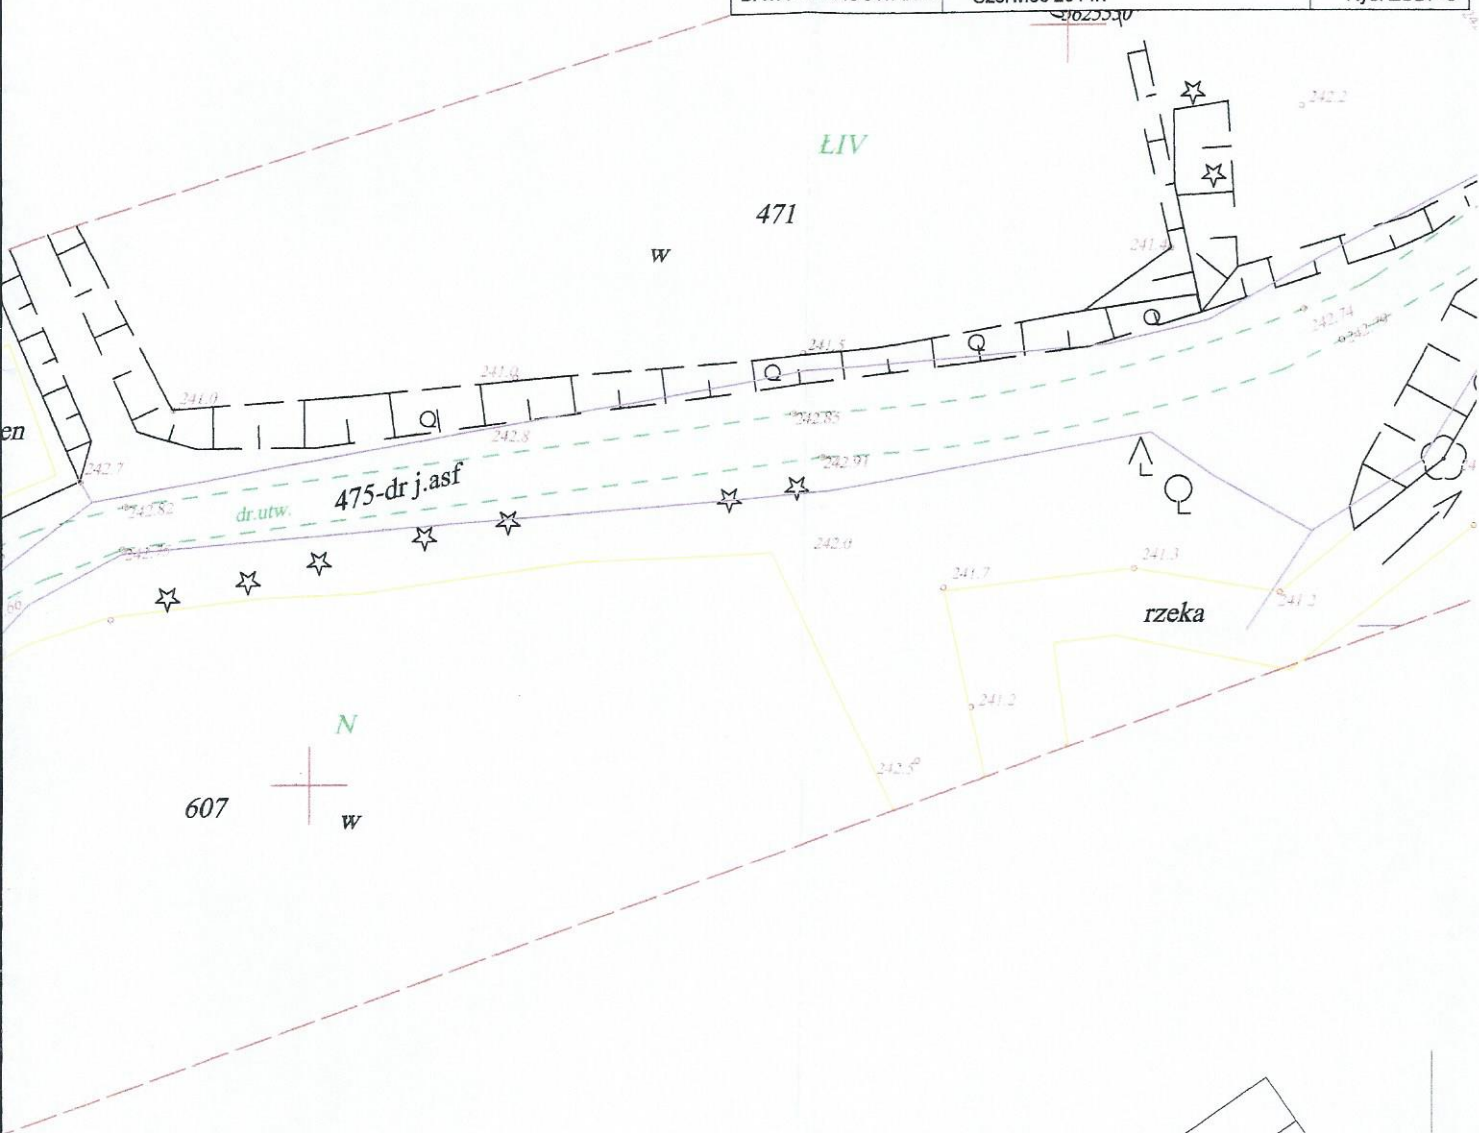

PROMAP II

[illegible]

Arkusz 1

Kielce, dn. 09.04.2014