



LEGENDA:

- gniazdo elektryczne z kłapką pojedyncze IP44
- gniazdo elektryczne pojedyncze IP20
- gniazdo 2xRJ45
- łącznik jednobiegunowy IP44
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- przełącznik zmienny oświetlenia
- przełącznik zmienny dzwonka
- dzwonek
- oprawa RUBIN 2x54W T5 PPAR E
- oprawa LUXIONA RUBIN LUX 4x24W T5 PPAR-P RO SP-A-E
- oprawa LUXIONA RUBIN LUX 4x24W T5 PPAR-P RO SP-A-E
- oprawa BERYL N 2x26W TC-DEL S2 E IP44
- oprawa ewakuacyjna Luxiona IFB
- oprawa ewakuacyjna Luxiona IFAC dwustronna
- czujnik ruchu
- oprawa CYBERIA LED 540 LED 840
- przełącznik wyłącznika głównego
- oprawa Neptun 2x35W IP54
- oprawa świetłowodowa AMETYST 500 2x36W TC-F PC E IP65
- AW moduł awaryjny oprawy oświetleniowej 1h
- szafa komputerowa
- kamera IP kompaktowa w obudowie zewnętrznej z grzałką
- kamera IP kopolkowa wewnętrzna
- czujka PIR
- kontaktron systemu SWIN
- Centrala systemu SWIN




		Pracownia PROJEKTOWA Danuta Jaroszyńska-Ziach Kielce ul. Sadowa 7b/5	
Tytuł projektu: Rozbudowa szkoły o segment sportowo-dydaktyczny Niestachów 271 Obręb 0010		Nr rysunku: E-3	
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU-INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Skala: 1:100		Data: 01.2015	
Projektował: mgr inż. Dominik Król		Opracował: mgr inż. Maciej Król	
Sprawdził: mgr inż. Michał Król		SWK/0088/PWOE/11	
01.2015		01.2015	
01.2015		01.2015	
Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracownia Projektowej Danuta Jaroszyńska-Ziach			

RZUT PARTERU


RZECZOWNAWA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH
Kielce, dnia 26.02.15
Inż. Zbigniew Lubiński Nr upr. 457/2003
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
świadczona
bez uwag z uwagami
tel (41) 34-620-01, kom. 502-858-457


8 9 10 11 12 13

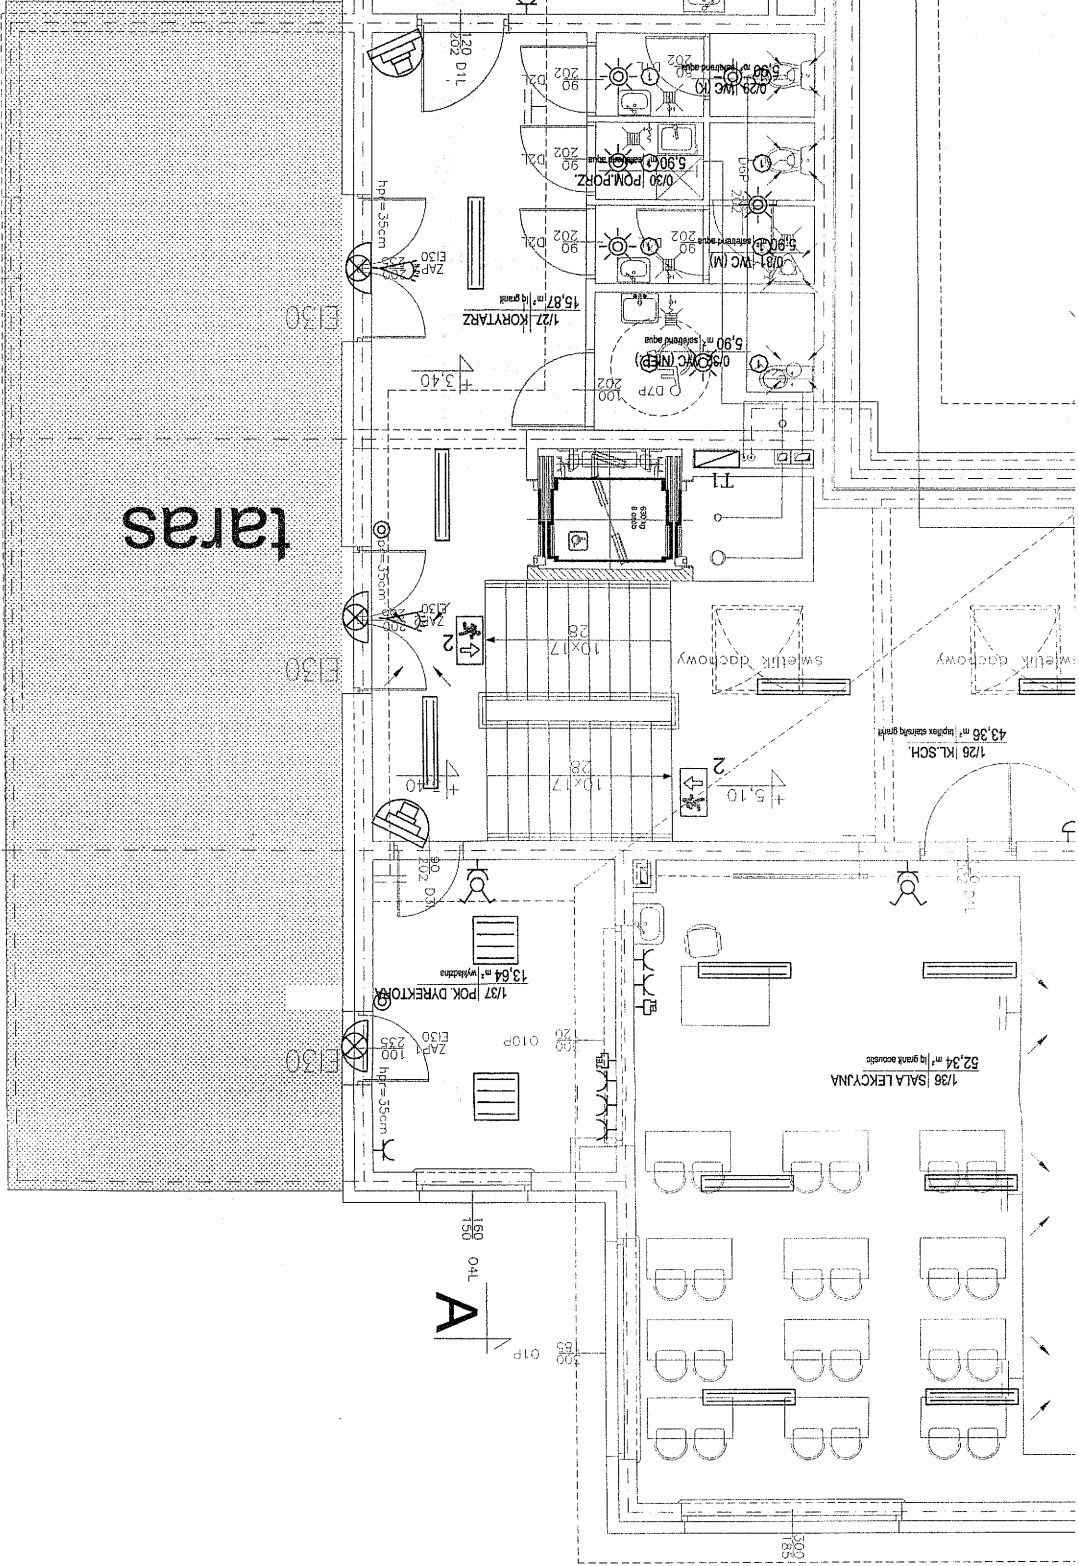

LEGENDA:

- gniazdo elektryczne pojedyncze IP20
- gniazdo elektryczne z klapką pojedyncze IP44
- gniazdo 2xRJ45
- łącznik jednobiegunowy IP44
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- przycisk zwiermy oświetlenia
- przycisk zwiermy dzwonka
- dzwonek
- oprawa RUBIN 2x54W T5 PPAR E
- oprawa LUXIONA RUBIN LUX 4X24W T5 PPAR-P RO SP-A E
- oprawa plafon ścienna
- oprawa BERYL N 2x26W TC-DEL S2 E IP44
- oprawa ewakuacyjna Luxiona IFB
- oprawa ewakuacyjna Luxiona IFAC dwustronna
- czujnik ruchu
- oprawa CYBERIA LED 540 LED 840
- przycisk wyłącznika głównego
- oprawa Neptun 2x35W IP54
- oprawa świetłokowa AMETYST 500 2x36W TC-F PC E IP65
- AW moduł awaryjny oprawy oświetlenowej 1h
- szafa komputerowa
- kamera IP kompaktowa w obudowie zewnętrznej z grzałką
- kamera IP kopolkowa wewnętrzna
- Czułka PIR
- kontakttron systemu SWiN
- Centrala systemu SWiN

		PRACOWNIA PROJEKTOWA Danuta Jaroszyska-Ziach Kielce ul. Sadowa 7b/5	
Tytuł projektu: Rozbudowa szkoły o segment sportowo-dydaktyczny Niestachów 271 Obręb 0010		Nr rysunku: E-4	
Tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE Skala: 1:100			
Stadium: Projekt BUDOWLANY		Bronza: ELEKTRYKA	STYCZEŃ 2015
Projektował: mgr inż. Dominik Król		SWK/0104/PWOE/14	
Opracował: mgr inż. Maciej Król		01.2015	
Sprawdził: mgr inż. Michał Król		SWK/0088/POOE/11	
01.2015		01.2015	
Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyska-Ziach			

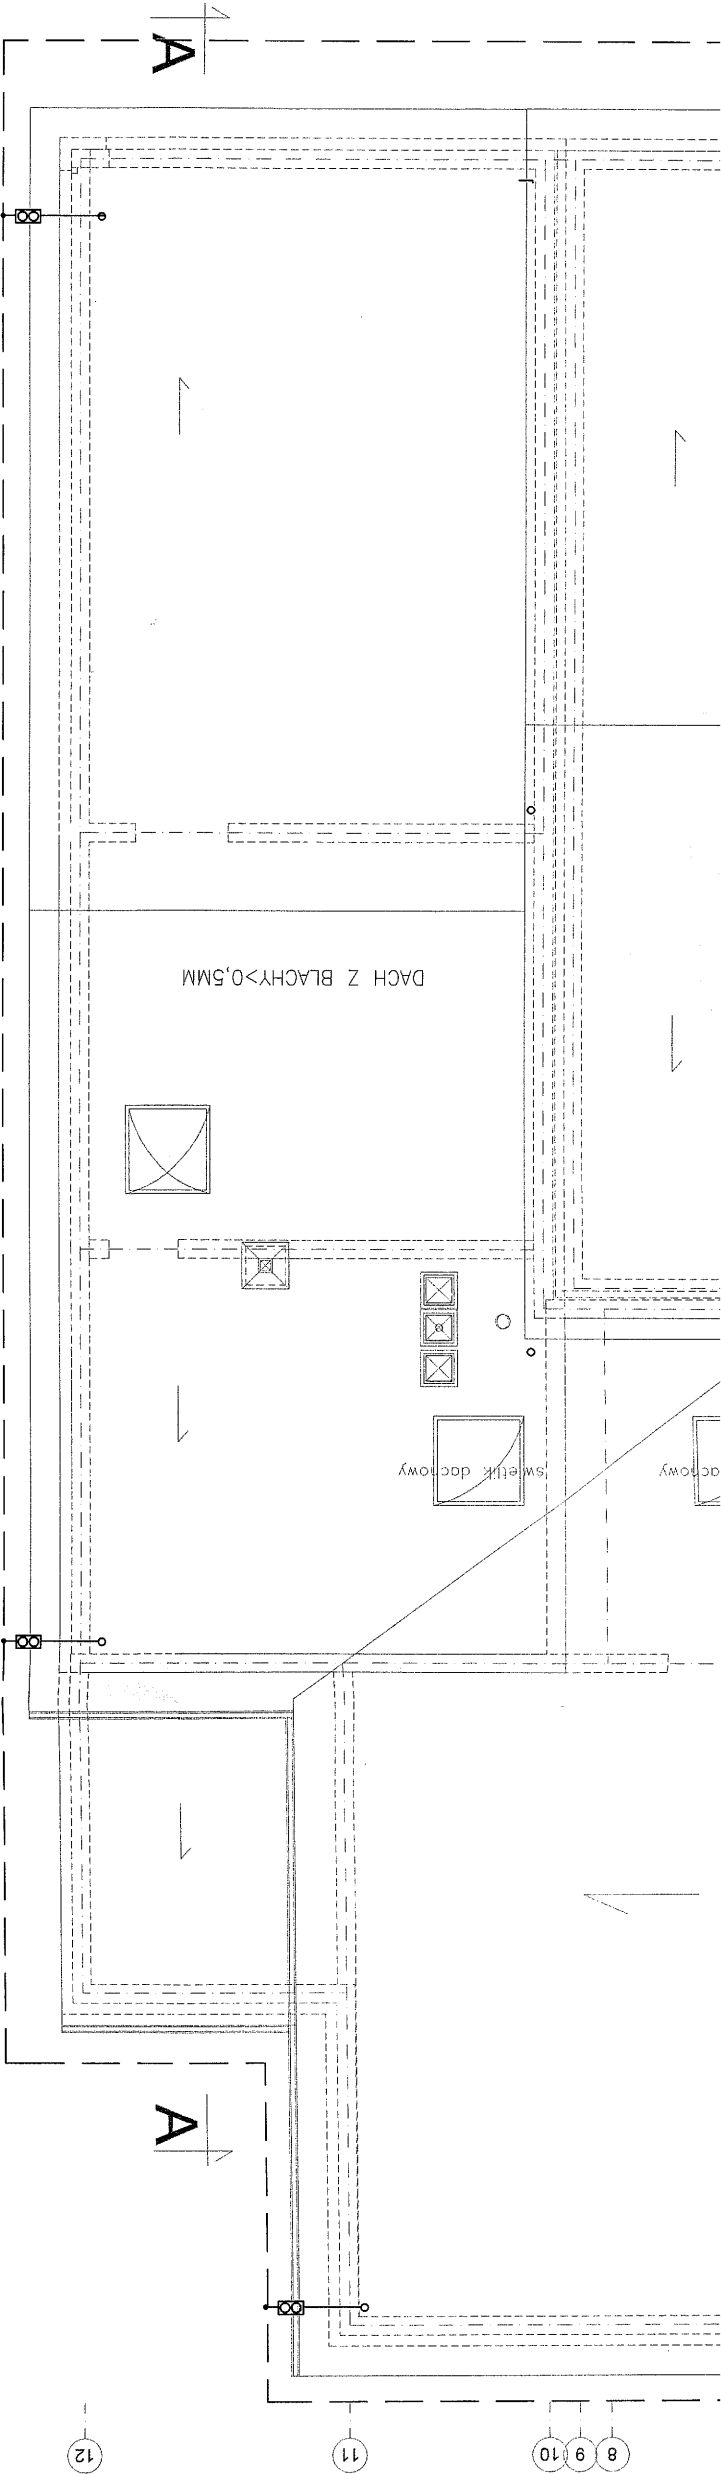

13

12


11

8
9
10

OZNACZENIA

- Złocze krzyżowe
- ⊠ Złocze kontrolne

RZUT DACHU

		Pracownia Projektowa Danuta Jaroszyńska-Ziach Kielce ul. Sadowa 7b/5	
Rozbudowa szkoły o segment sportowo-dydaktyczny Niestachów 271 Obręb 0010		Nr rysunku: E-6	
Tytuł rysunku: RZUT DACHU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Skala: 1:100		Data: 01.2015	
Projektant: mgr inż. Dominik Król		SWK/0104/PWOE/14	
Sprawdził: mgr inż. Maciej Król		01.2015	
mgr inż. Michał Król		SWK/0088/PWOE/11	
01.2015		01.2015	
Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracownia Projektowej Danuta Jaroszyńska-Ziach			



Pracownia Projektowa
Danuta Jaroszyńska-Ziach
Kielce
ul. Sadowa 7b/5