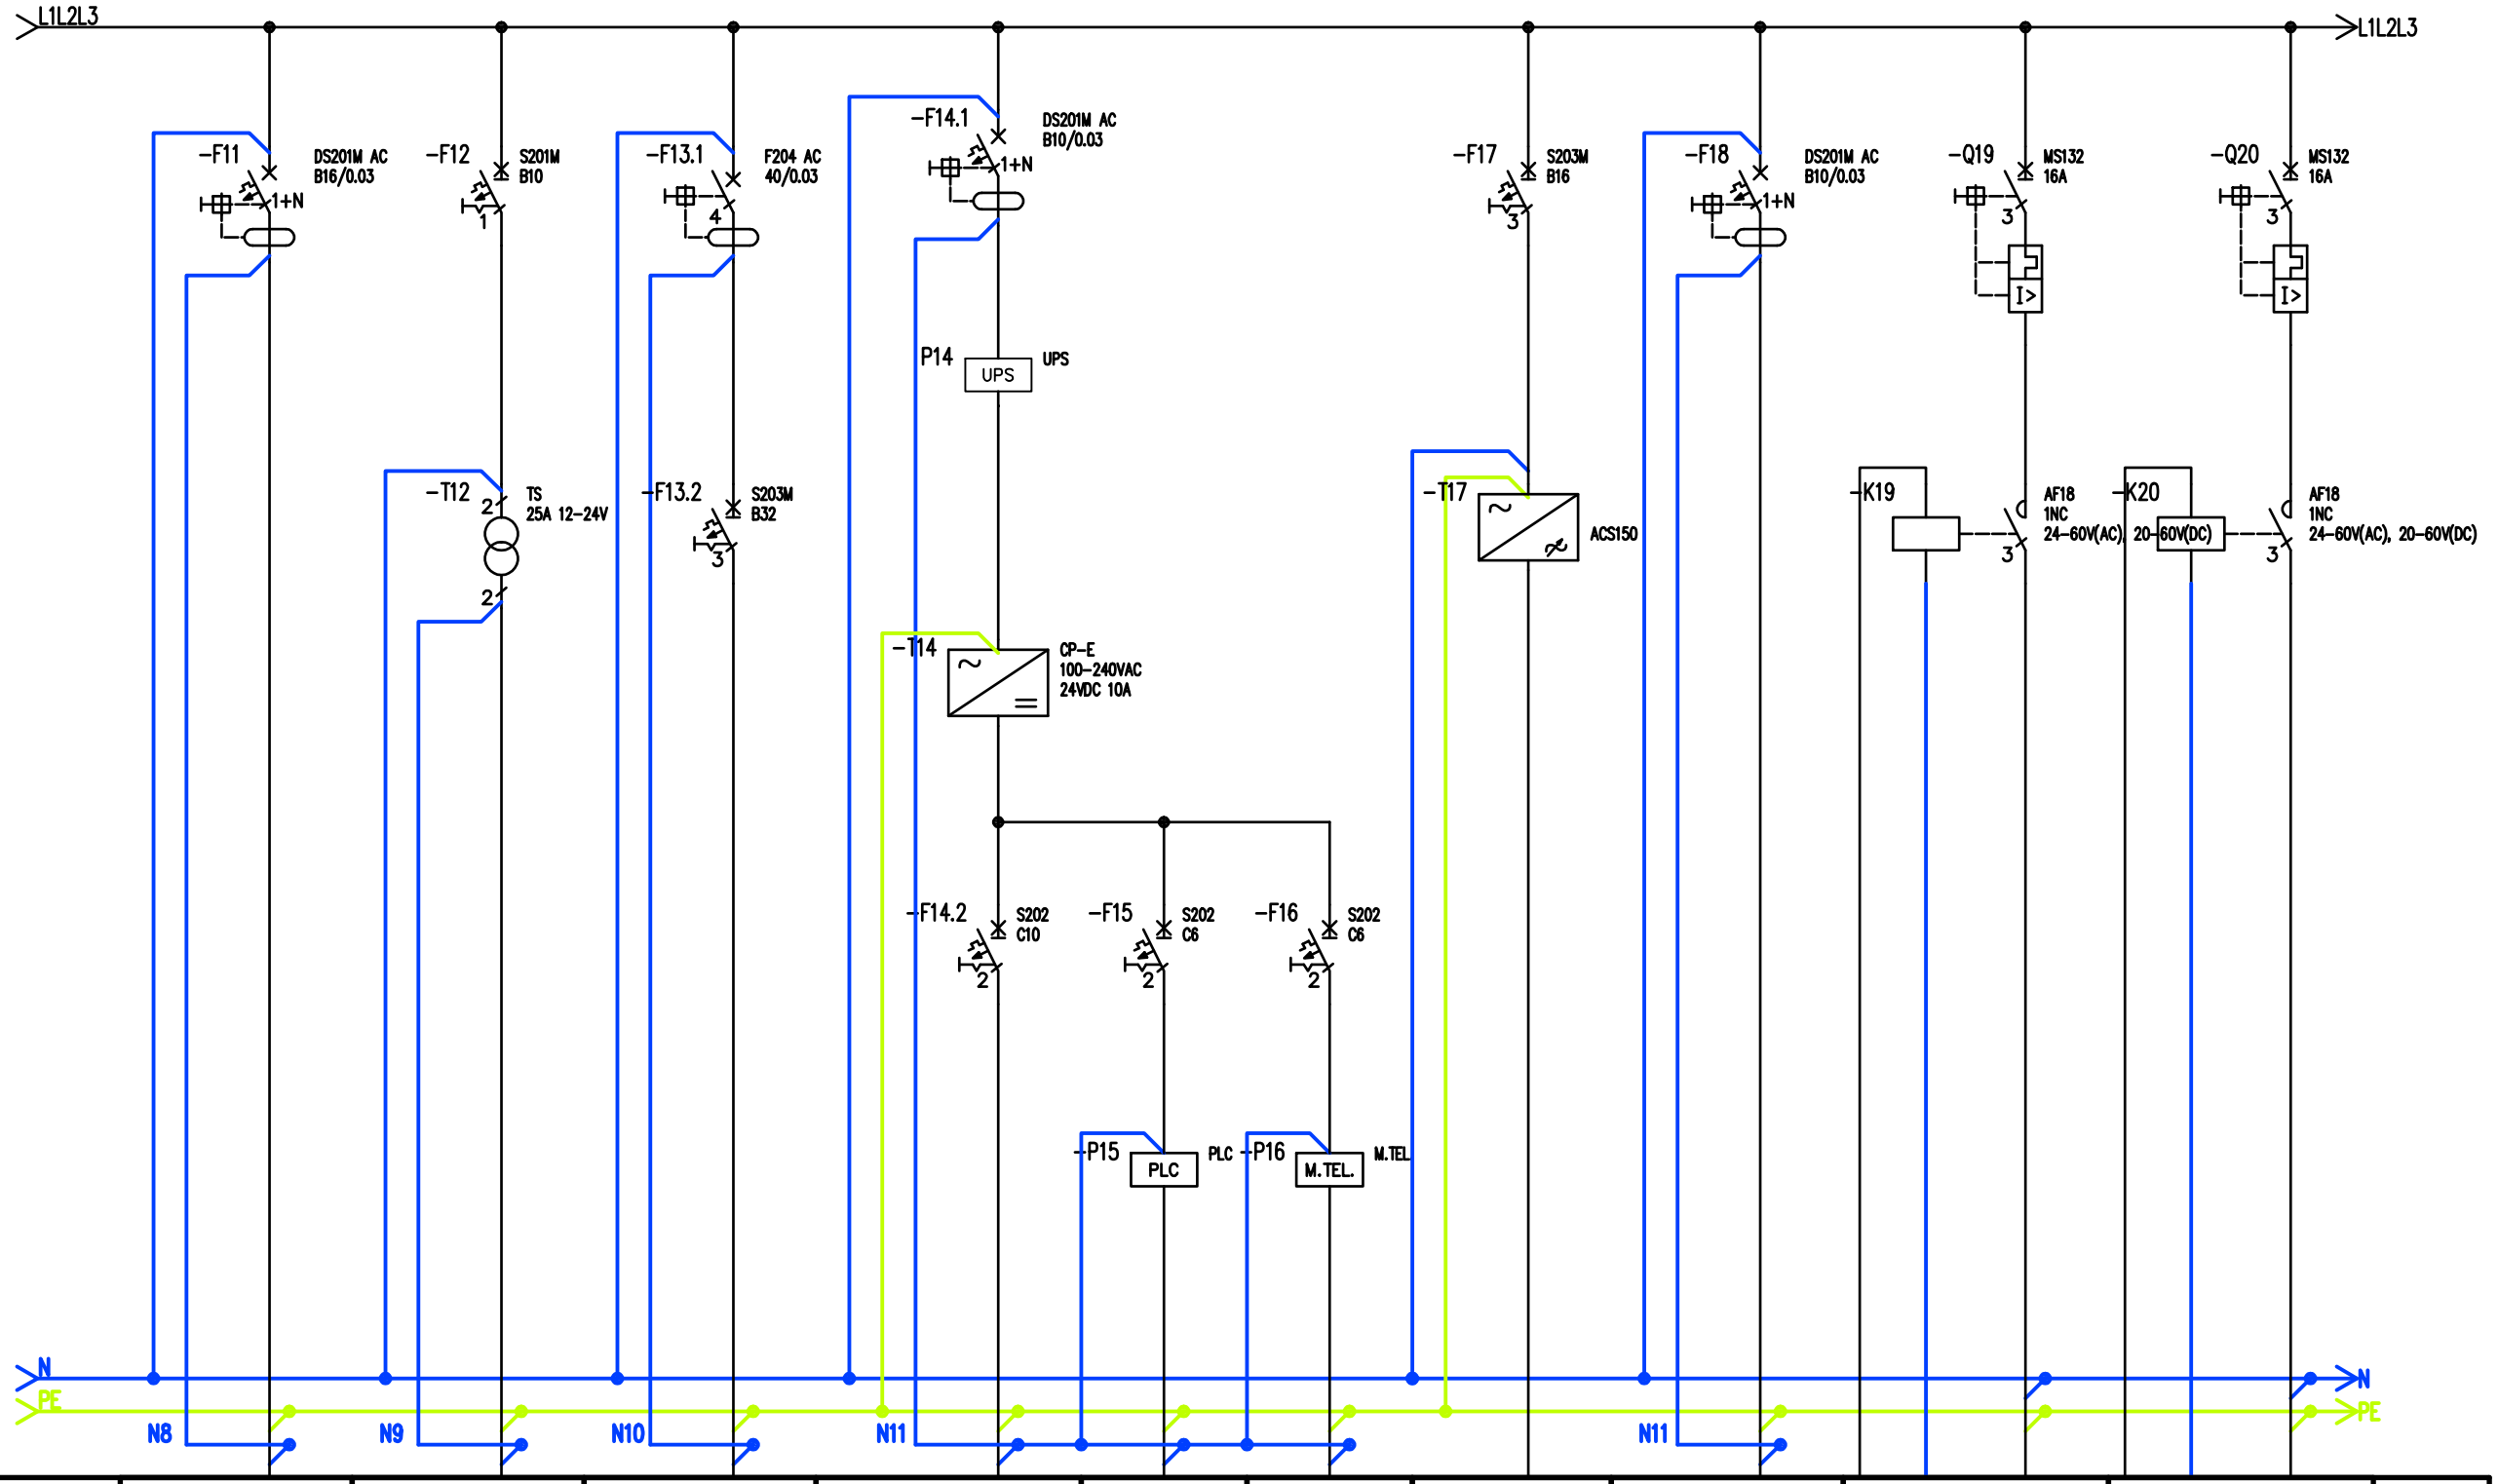

Numer obwodu	11	12	13	14	15	16	17	18	21	22	
Opis	Istn. gniazda 230V	Istn. gniazda 24V	Istn. gniazda 400V	Zas. obw. ster. 24V DC	sterownik PLC	moduł telemetryczny	Pompa głębinowa P10	Ogrzewanie P10	Pompa płuczna 1	Pompa płuczna 2	
Moc [kW]/Prąd [A]	1,0kW	1,0kW	4,0kW	0,2kW	--	--	2,2kW	0,2kW	7,5kW	7,5kW	
Przewód	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 5x2,5	--	--	--	2YSLCYK-J4x6	YKY 3x2,5	YKY 5x6	YKY 5x6	
Nazwa obwodu	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

Nazwa rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA CZĘŚĆ 2

Nr rysunku:
4

Obiekt:
OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY
DLA ZADANIA PN. "URUCHOMIENIE UJĘCIA WODY SMYKÓW/NIWY"

Skala:

Stadium:
PB

Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
mgr inż. K. KASIŃSKI	INSTAL.-EL.	SWK/0124/PWBE/17		04.2019 r.

Firma:
PROENCO
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce