


Inwestor: GMINA DALESZYCE PLAC STASZICA 9 26-021 DALESZYCE		Pracownia Projektowa ul. Leśna 102A, 26-020 Chmielnik tel: 509-303-541 e-mail: kandiprojekty@gmail.com		K. & L. BUILDING DESIGN	
Inwestycja: 26-021 DALESZYCE		Projektant: mgr inż. Magdalena Lalewicz SWK/0155/P00S/11		Podpis:	
Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem przeciwpożarowym i punktem poboru wody dla cmentarza w Daleszycach dz. nr: 1142, 1138/2, 545, 1337/1 obręb 260405_4.0001 Daleszyce		Sprawdzający: mgr inż. Aneta Wojciechowska-Burchan SWK/0247/PWBS/17		Treść rysunku:	
Schemat węzłów		Faza: PROJEKT BUDOWLANY		Data: styczeń 2021	
Skala: ----		Rysunek Nr: PB-IS-04		Uwaga Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana bez zgody właściciela praw autorskich.	

WĘZEL NR W1

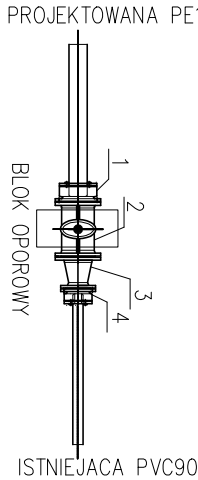


1. POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE R-K DN150 DO RUR PE
2. ZASUWA KOŁNIERZOWA DŁUGA DN150
3. ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA DN150/100
4. POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE R-K DN100 DO RUR PVC

UWAGI:


1. RZĘDNE POSADOWENIA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ZWERYFIKOWAĆ PO ODKRYCIU I NAWIĄZAĆ DO NICH UNIKAJĄC KOLIZJI.
2. PRZY UKŁADANIU WODOCIĄGU ZACHOWAĆ PRZYKRYCIE MIN.1,60 M.
3. W PRZYPADKU WYPŁYCENIA RUROCIĄG DOCIĘLIĆ ŁUPKAMI STYROPOLANOWYMI
4. W WĘZŁACH ORAZ PRZY ZMIANACH KIERUNKÓW WYKONAĆ BLOKI OPOROWE ZGODNIE Z BN-/9192-05

WĘZEL NR W4

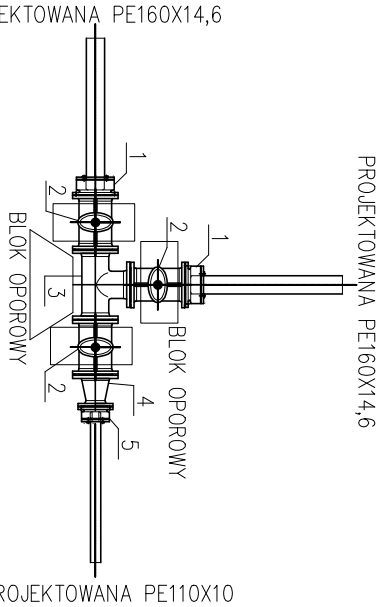

1. POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE R-K DN150 DO RUR PE
2. ZASUWA KOŁNIERZOWA DŁUGA DN150
3. TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN150/150/150
4. ZWĘŻKA KOŁNIERZOWA DN150/100
5. POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE R-K DN100 DO RUR PE

WĘZEL NR W6

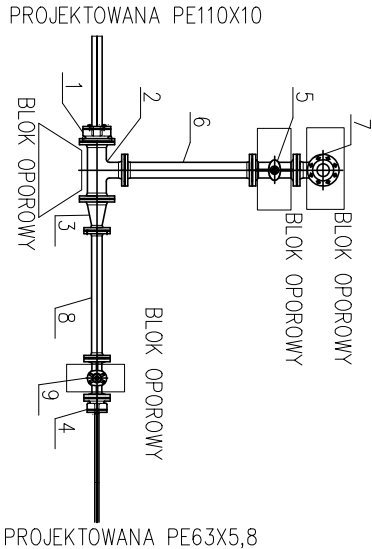

1. POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE R-K DN100 DO RUR PE
2. TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN100/80/100
3. ZWĘŻKA KOŁNIERZOWA DN100/50
4. POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE R-K DN50 DO RUR PE
5. ZASUWA KOŁNIERZOWA DŁUGA DN80
6. KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY L=0,8m DN80
7. ŁUK KOŁNIERZOWY 90° ZE STOPKĄ DN80
8. KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY L=0,8m DN50
9. ZASUWA KOŁNIERZOWA DŁUGA DN50